



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00966.23

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 02 Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Nhà máy Cấp nước Phú Mỹ
Ngày lấy mẫu : 1/8/2023
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 01/08/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	01/08/2023
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	01/08/2023
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	01/08/2023
4	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	≤ 0,01 mg/L	04/08/2023
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,72	6,0 - 8,5	02/08/2023
6	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	01/08/2023
7	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	01/08/2023
8	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,21	≤ 2 NTU	02/08/2023

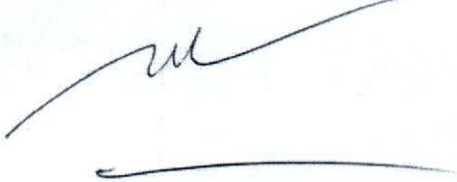
(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN


Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 11 tháng 08 năm 2023

Đ. GIÁM ĐỐC




Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00964.23

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 02 Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Mỹ Xuân - Hắc Dịch
Ngày lấy mẫu : 1/8/2023
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 01/08/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	01/08/2023
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	01/08/2023
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	01/08/2023
4	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	≤ 0,01 mg/L	04/08/2023
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,52	6,0 - 8,5	02/08/2023
6	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	01/08/2023
7	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	01/08/2023
8	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,23	≤ 2 NTU	02/08/2023

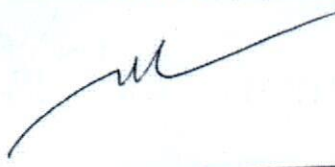
(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN


Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 11 tháng 08 năm 2023

GIÁM ĐỐC




Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00963.23

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 02 Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại KP Lam Sơn
Ngày lấy mẫu : 1/8/2023
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 01/08/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	01/08/2023
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	01/08/2023
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	01/08/2023
4	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	≤ 0,01 mg/L	04/08/2023
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,51	6,0 - 8,5	02/08/2023
6	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	01/08/2023
7	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	01/08/2023
8	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,20	≤ 2 NTU	02/08/2023

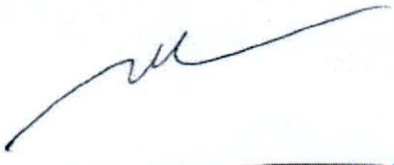
(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN


Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 11 tháng 08 năm 2023

p. GIÁM ĐỐC




Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01141.23

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại KP. Phước Hiệp
Ngày lấy mẫu : 15/8/2023
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 02 chai (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 15/08/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h45.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	16/08/2023
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	15/08/2023
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	15/08/2023
4	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	≤ 0,01 mg/L	18/08/2023
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,67	6,0 - 8,5	16/08/2023
6	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	15/08/2023
7	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	15/08/2023
8	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,35	≤ 2 NTU	15/08/2023

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 25 tháng 08 năm 2023

