



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00697.23

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hòa
Địa điểm lấy mẫu : tại Nhà máy Cấp nước Phú Mỹ
Ngày lấy mẫu : 6/6/2023
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 06/06/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,6	(0,2 - 1,0) mg/L	06/06/2023
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	06/06/2023
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	06/06/2023
4	HL.Arsen	HĐN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	≤ 0,01 mg/L	09/06/2023
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,37	6,0 - 8,5	06/06/2023
6	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	06/06/2023
7	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	06/06/2023
8	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,16	≤ 2 NTU	06/06/2023

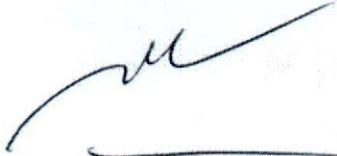
(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: Không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR -VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN


Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 16 tháng 06 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00695.23

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hòa
Địa điểm lấy mẫu : tại Mỹ Xuân - Hắc Dịch
Ngày lấy mẫu : 6/6/2023
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 06/06/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	NSNT, So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	06/06/2023
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	06/06/2023
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	06/06/2023
4	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	≤ 0,01 mg/L	09/06/2023
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,32	6,0 - 8,5	06/06/2023
6	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	06/06/2023
7	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	06/06/2023
8	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,25	≤ 2 NTU	06/06/2023

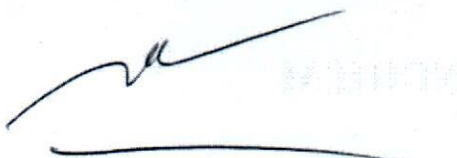
(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: Không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01: 2022/BR
-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN


Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 16 tháng 06 năm 2023
GIÁM ĐỐC




Nguyễn Viết Điện

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00694.23



Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hòa
Địa điểm lấy mẫu : tại Kp Lam Sơn
Ngày lấy mẫu : 6/6/2023
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 06/06/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	06/06/2023
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	06/06/2023
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	06/06/2023
4	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	≤ 0,01 mg/L	09/06/2023
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,32	6,0 - 8,5	06/06/2023
6	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	06/06/2023
7	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	06/06/2023
8	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,24	≤ 2 NTU	06/06/2023

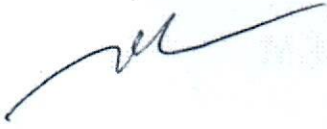
(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: Không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01: 2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN



Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 16 tháng 06 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00761.23

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Kp. Phước Hiệp
Ngày lấy mẫu : 19/6/2023
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 19/06/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	19/06/2023
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	19/06/2023
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	19/06/2023
4	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	≤ 0,01 mg/L	21/06/2023
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,59	6,0 - 8,5	20/06/2023
6	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	19/06/2023
7	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	19/06/2023
8	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,50	≤ 2 NTU	20/06/2023

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 30 tháng 06 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh