



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 02219.20

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ  
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P.Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hòa  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy Cấp nước Phú Mỹ  
Ngày lấy mẫu : 21/12/2020  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 21/12/2020  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

### KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	21/12/2020
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	21/12/2020
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,77	6,5 – 8,5	21/12/2020
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,36	≤ 2 NTU	21/12/2020
5	Độ cứng tổng cộng (*)	TCVN 6224:1996 - ISO 6059:1984	25	≤ 300 mg/L	29/12/2020
6	HL.Clorua	HDN12 - TCVN 6194 : 1996	27,65	≤ 300mg/L	29/12/2020
7	HL. Sắt (Fe) (*)	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,010)	≤ 0,3 mg/L	29/12/2020
8	HL. Mn (*)	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,010)	≤ 0,3 mg/L	29/12/2020
9	HL. Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	0,029	≤ 3 mg/L	24/12/2020
10	HL. Nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	0,629	≤ 50 mg/L	24/12/2020
11	HL. Sulphate (*)	HDN06 - Method 8051 - Hach Edition 1	7,41	≤ 250 mg/L	24/12/2020
12	Chỉ số pecmanganat	HDN14 - TCVN 6186:1996	< 0,5	≤ 2,0 mg/L	24/12/2020
13	Clo dư	So màu	0,5	0,3 – 0,5 mg/L	21/12/2020
14	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	0 KL/100ml	21/12/2020
15	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	0 KL/100ml	21/12/2020


(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

**Nhận xét:** Mẫu nước có chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01 :2009/BYT

Ghi chú: - *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*


PHỤ TRÁCH KHOA XN – CĐHA - TDCN

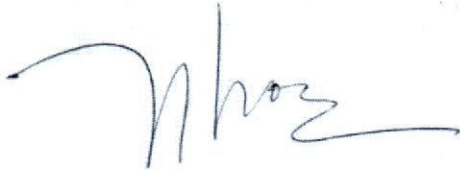

Nguyễn Thị Hồng Hoa

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 30 tháng 12 năm 2020

PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ



Nguyễn Anh Quan