



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00883.19

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hòa
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy cấp nước Phú Mỹ
Ngày lấy mẫu : 3/6/2019
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 03/06/2019
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Sắt (Fe)	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	< 0,03	≤ 0,3 mg/L	04/06/2019
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	< 0,03	≤ 0,3 mg/L	04/06/2019
3	Coliform tổng số(*)	TCVN 6187 - 1:2009, ISO 9308-1:2000	0	0 KL/100ml	03/06/2019
4	E.Coli (*)	TCVN 6187 - 1:2009, ISO 9308-1:2000	0	0 KL/100ml	03/06/2019
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,17	6,5 - 8,5	03/06/2019
6	Độ cứng tổng cộng (*)	TCVN 6224:1996	22	≤ 300 mg/l	05/06/2019
7	HL. Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	0,027	≤ 3mg/L	05/06/2019
8	Mùi vị	Cảm quan	đạt	không mùi vị lạ	03/06/2019
9	Chỉ số pecmanganat	HDN 14 - TCVN 6186:1996	0,39	≤ 2,0 mg/L	10/06/2019
10	Clo dư	So màu	0,5	0,3 - 0,5mg/L	03/06/2019
11	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	05/06/2019
12	HL. Nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	0,872	≤ 50mg/L	05/06/2019
13	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,21	≤ 2 NTU	03/06/2019
14	HL. sulphate (*)	HDN06 - Method 8051 - Hach Edition 1	5,70	≤ 250mg/L	05/06/2019


15	HL.Clorua	HDN12 - TCVN 6194 : 1996	29,43	≤ 300 mg/L	05/06/2019
----	-----------	-----------------------------	-------	------------	------------

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2009/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM ^{nh}

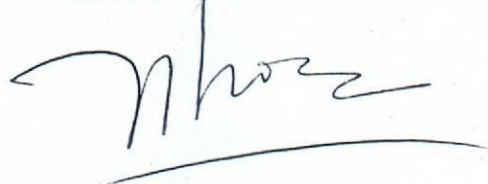

Nguyễn Thị Hồng Hoa

Bà Rịa, ngày 13 tháng 6 năm 2019

P. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Vân