



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01076.21

Tên khách hàng : Công ty CP Cấp Nước Phú Mỹ Tỉnh BRVT
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Tạ Thị Bích
Địa điểm lấy mẫu : Tại Công ty CP Cấp nước Phú Mỹ - NMN Phú Mỹ
Ngày lấy mẫu : 15/7/2021
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 15/7/2021
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh , kín. Nhận mẫu lúc 9h30.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	15/07/2021
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	15/07/2021
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,68	6,5 – 8,5	15/07/2021
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,31	≤ 2 NTU	15/07/2021
5	Độ cứng tổng cộng (*)	TCVN 6224:1996 - ISO 6059:1984	40	≤ 300 mg/L	22/07/2021
6	HL.Clorua(*)	HDN12 - TCVN 6194 : 1996	26,59	≤ 300 mg/L	22/07/2021
7	HL. Sắt (Fe) (*)	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,010)	≤ 0,3 mg/L	15/07/2021
8	HL. Mn (*)	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,010)	≤ 0,3 mg/L	15/07/2021
9	HL. Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	0,026	≤ 3 mg/L	21/07/2021
10	HL. Nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	0,689	≤ 50 mg/L	21/07/2021
11	HL. Sulphate (*)	HDN06 - Method 8051 - Hach Edition 1	7,41	≤ 250 mg/L	21/07/2021
12	Chi số pecmanganat(*)	HDN14 - TCVN 6186:1996	0,95	≤ 2,0 mg/L	20/07/2021
13	Clo dư	So màu	0,5	0,3 – 0,5 mg/L	15/07/2021
14	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	0 KL/100ml	15/07/2021
15	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	0 KL/100ml	15/07/2021


(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

KPH: Không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01: 2009/BYT

Ghi chú: - *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CĐHA - TDCN

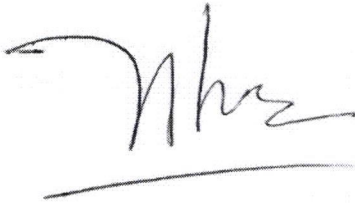

Nguyễn Thị Hồng Hoa

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 7 năm 2021

P. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Anh Quan